

AUDIÊNCIA PÚBLICA


COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Cenário dos leitos de CTI na macrorregião de Barbacena

11/12/2023

Leitos de CTI na macrorregião de Barbacena

51 municípios, cerca de 800 mil habitantes

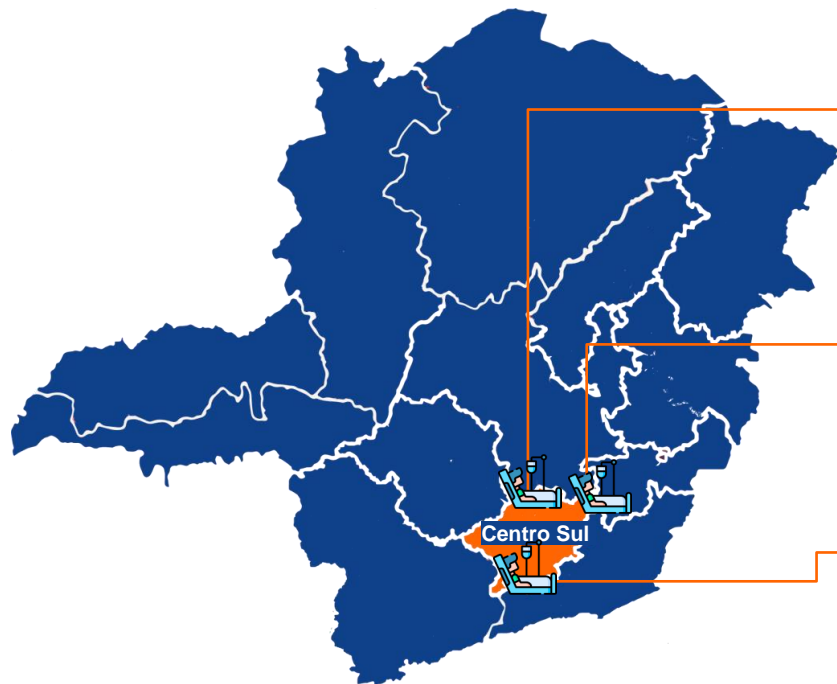

BARBACENA

Hospital Ibiapaba Cebams – UTI Adulto – Tipo II	15
Santa Casa Misericórdia Barbacena – UTI Adulto – Tipo II	15
Hospital Regional de Barbacena Dr. José Americo – UTI Adulto – Tipo II	10



CONSELHEIRO LAFAIETE


Hospital e Maternidade São José – UTI Adulto – Tipo II	15
--	----



SÃO JOÃO DEL REI

Santa Casa da Misericórdia de São João Del Rei – UTI Adulto – Tipo II	10
Hospital Nossa Senhora das Mercês – UTI Adulto – Tipo II	20

Segundo a Superintendência Regional de Saúde de Barbacena, cinco leitos de UTI serão desabilitados na macrorregião centro-sul

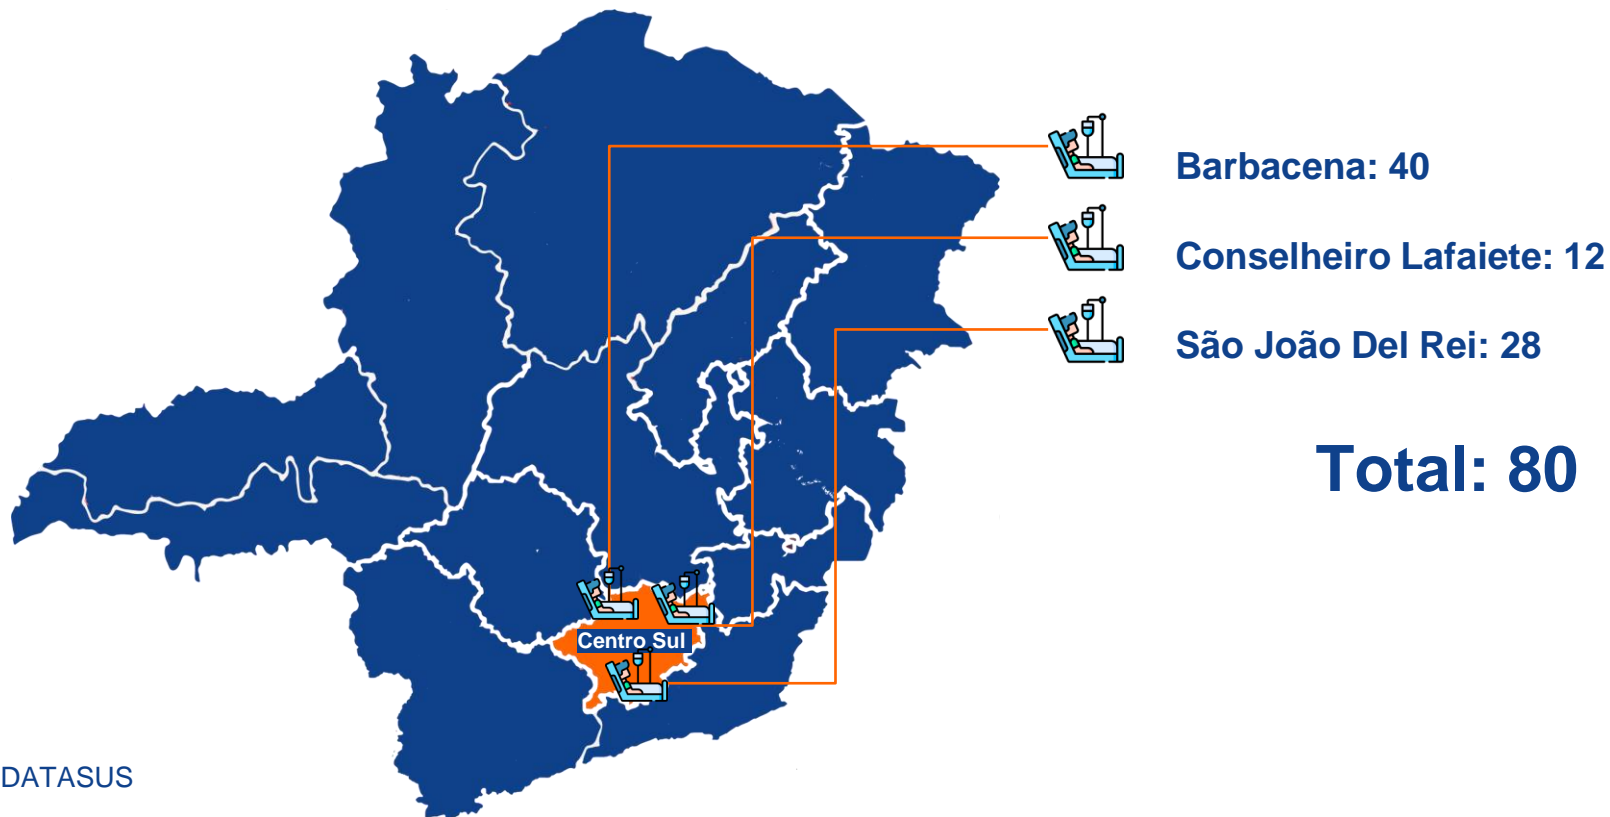



Segundo dados do SUSFácil, de janeiro a novembro de 2023, houve 346 óbitos de pacientes à espera de um leito de UTI na macrorregião de Barbacena!

A Defensoria Pública de Minas Gerais já instaurou um Procedimento Administrativo de Tutela Coletiva para melhorar o atendimento às demandas da saúde na macrorregião.




PTAC N° 145/2023

SEI n° 9990000001.007432/2023-22

Ementa:

Falta de leitos de UTI no Sistema Único de Saúde (SUS) no Município de Barbacena. Fila de espera. Falha na prestação de serviços de saúde. Prevenção à judicialização.

De acordo com o superintendente regional de saúde de Barbacena, Renato Reis, que representou a Secretaria Estadual de Saúde na audiência pública do dia 29/11, a macrorregião centro sul tem necessidade de 107 leitos de CTI. Esse déficit de leitos já causou 346 mortes entre janeiro a novembro de 2023.

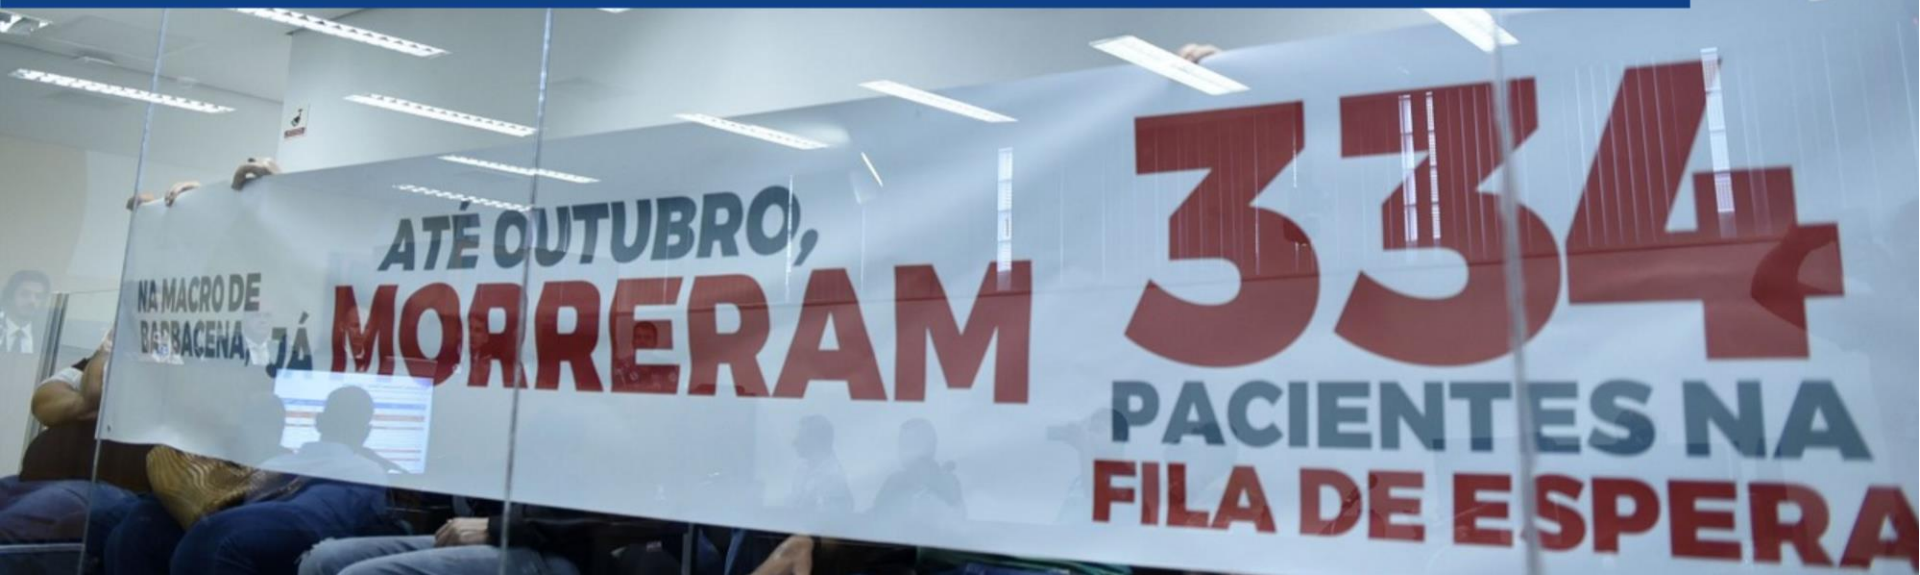

Déficit de leitos de CTI em Minas Gerais

Quantos pacientes morrem na fila de espera de um leito de CTI no Estado?

MACRO	NECESSIDADE DE LEITOS UTI	LEITOS EXISTENTES (fev 2023)	Déficit
CENTRO	952	860	-92
CENTRO SUL	107	88	-19
JEQUITINHONHA	68	57	-11
LESTE	103	49	-54
LESTE DO SUL	102	86	-16
NORDESTE	130	47	-83
NOROESTE	95	79	-16
NORTE	253	185	-68
OESTE	171	152	-19
SUDESTE	230	271	41
SUL	381	354	-27
TRIÂNGULO DO NORTE	173	158	-15
TRIÂNGULO DO SUL	107	96	-11
VALE DO AÇO	110	118	8
TOTAL			-382

Fonte: Superintendência Regional de Saúde de Barbacena

10 leitos de CTI ociosos em Barbacena



Há necessidade urgente de reabertura dos 10 leitos de CTI do Hospital Policlínica, desativados desde agosto de 2022.



Exigência da Anvisa

A reabertura dos leitos de CTI da Policlínica de Barbacena esbarra em exigências da Anvisa quanto à adequação do projeto arquitetônico da unidade, em cumprimento à legislação federal.

No Parecer Técnico de Indeferimento (1138/21), emitido pela Diretoria de Vigilância em Estrutura Física da SES - MG, constam 43 inadequações no projeto da Policlínica de Barbacena.

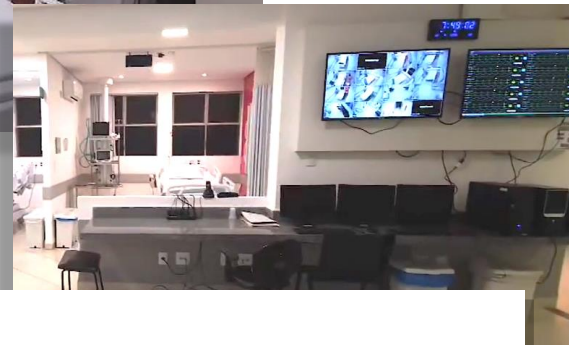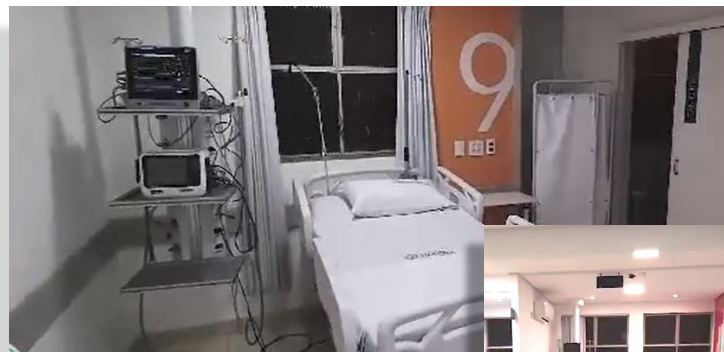

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Diretoria de Vigilância em Estrutura Física

Parecer Técnico de Indeferimento nº. 1138/SES/SUBVS-SVS-DVEF / 2021

PROCESSO Nº 1320.01.0089362/2021-02

Belo Horizonte, 07 de outubro de 2021.

PARECER TÉCNICO DE INDEFERIMENTO Nº 1138/21, de 07-10-2021

ESTABELECIMENTO: Instituto Maternidade Assistencial à Infância e Policlínica - IMAIP - Hospital Geral.
ENDEREÇO: Largo Marechal Deodoro, s/nº – Centro – **BARBACENA.**

Resposta da Policlínica

A Policlínica de Barbacena finalizou 23 itens solicitados pelo Parecer Técnico de Indeferimento. Os outros itens aguardam aprovação do projeto para início das obras para adequações às normas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Do ponto de Vista Técnico, o estabelecimento: Instituto Maternidade Assistencial à Infância e Policlínica - IMAIP - Hospital Geral, tem todas as condições de estrutura física/Arquitetônica favorável para se adequar as normas dispostas na RDC 50/2002, de 21-02-02, da **ANVISA**, conforme as correções que estão sendo realizadas nos memoriais construtivos e descritivos, bem como, no projeto arquitetônico, de acordo com as inadequações acima mencionadas e aquelas que, eventualmente, venham a ser detectadas pela Diretoria de Vigilância em Estrutura Física/SVS.

Cronograma proposto: entregar projeto para apreciação e análise da Diretoria de Vigilância em Estrutura Física com as adequações sugeridas, até o final de janeiro de 2024.

ENOQUE ALVES DE SIQUEIRA
Engº. Civil - CREA-MG 213626/D
Responsável Técnico

PERGUNTA - BÚSSOLA

Diante do cenário apresentado, quais os caminhos para viabilizar a reabertura dos leitos de CTI da Policlínica de Barbacena?